

Wydział Zamówień i Zakupów

Wykonawcy w postępowaniu

Znak: LZ/1977/2017

Dotyczy postępowania numer: ZP/3788/909AD/2017.

Szanowni Państwo

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Bema 128, informuje, że do postępowania numer ZP/3788/909AD/2017 wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

Pytanie: „W Specyfikacji określono wymagania dot. przyczepy pod agregat pkt 5.5. Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe wyposażone w ABS. Czy Zamawiający uwzględni możliwość zastosowania przyczepy z hamulcami mechanicznymi, z ważną homologacją?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie uwzględni możliwości zastosowania przyczepy z hamulcami mechanicznymi.

Pytanie: „Zamawiający określa wymagania dot. prądnicy pkt 3.10. Prądnica musi zapewniać prąd zwarciový 10xIn przez 10 sekund. Każdy z producentów prądnic deklaruje prąd zwarciový 3xIn. Aby spełniać wymagania Zamawiającego, należałoby zastosować prądnice o mocy dużo większej od mocy agregatu. Czy Zamawiający oczekuje w tym wypadku zastosowania dużo większej prądnicy?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zastosowania prądnic o mocy większej niż określone w specyfikacji.

Pytanie: „W punkcie 4.2. Specyfikacji określono wymagania dot. przewodów do synchronizacji SILICOUL. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli SIWOKUL 1,1 kV firmy Nexans o tym samym przeznaczeniu co kable SILICOUL?”

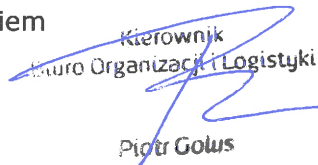
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przewodów NEXANS typu SIWO-KUL 1,1 kV o tym samym przeznaczeniu jak przewody SILICOUL, do użycia jako przewody do synchronizacji zespołu agregatu prądotwórczego z siecią.

Pytanie: „W zaproszeniu jest napisane, że należy potwierdzić dostawę co najmniej jednego agregatu na przyczepie, a w SIWZ – że należy przedłożyć referencje dostaw 30 agregatów prądotwórczych na przyczepie powyżej 63kVA. Proszę o skonkretyzowanie tej informacji?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stoi na stanowisku by przedstawić referencje dostaw 30 agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 63 kVA zainstalowanych na przyczepie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert** został zmieniony. Ostateczny termin składania ofert ustala się **do dnia 02.08.2017r. do godziny 12:00**

Z poważaniem

Kierownik
Biuro Organizacji i Logistyki

Piotr Golus

T +48 56 4706100
F +48 56 4706440

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

